



Mairie de
57970 BASSE-HAM

Plan Local
d'urbanisme

6.7 Périmètres de captage d'eau



- 1 ère approbation du P.O.S. 13 / 10 / 1994
- 1 ère approbation du P.L.U. 28 / 03 / 2002
- Approbation de la 3ème révision simplifiée par D.C.M. du 27 / 05 / 2006
- Approbation de la 4ème Révision simplifiée par D.C.M. du 28 / 03 / 2008
- Approbation de la 1ère Modification par D.C.M. du 28 / 03 / 2008
- Approbation de la 6ème révision simplifiée par D.C.M. du 13 / 10 / 2010
- Approbation de la 7ème révision simplifiée par D.C.M. du 09 / 03 / 2011
- Approbation mise en compatibilité PLU « ZAC de Loisirs Nautiques » par D.C.M du 21/09/12
- Approbation mise en compatibilité « ZAC du Kickelsberg » du 27/04/18

Approbation de la 1ère révision du
PLU par DCM du 24/04/2021

La commune de Basse-Ham est concernée par plusieurs puits qui appartiennent à la ville de Yutz et au Syndicat des eaux de l'Est Thionvillois.

Des études ont été menées par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique afin de constituer un dossier de protection des puits de captage d'alimentation en eau potable.

Ce dossier est suivi par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Une enquête publique devrait être menée afin de finaliser ce dossier qui aboutira à l'instauration de périmètres de protection ainsi que des règles et servitudes qui en découlent.

Dans l'attente, les cartes des périmètres projetés sont annexées au présent document.

DEPARTEMENT DE MOSELLE

Commune de YUTZ- 57

**Périmètres de protection des captages
destinés à la consommation humaine
N° de classement national : 114-6-37 et 42
114-6-63 et 64**

**Avis de l'hydrogéologue agréé
en matière d'hygiène publique**



La station de traitement


OCTOBRE 2018

Evelyne Côte-Chosseler


42, rue du Sergent Bobillot
54000 NANCY

Téléphone : 03.54.95.94.03


annexe n° 4: Périmètres de protection rapprochée des Puits SNCF et puits militaire sur un extrait parcellaire de géoportail

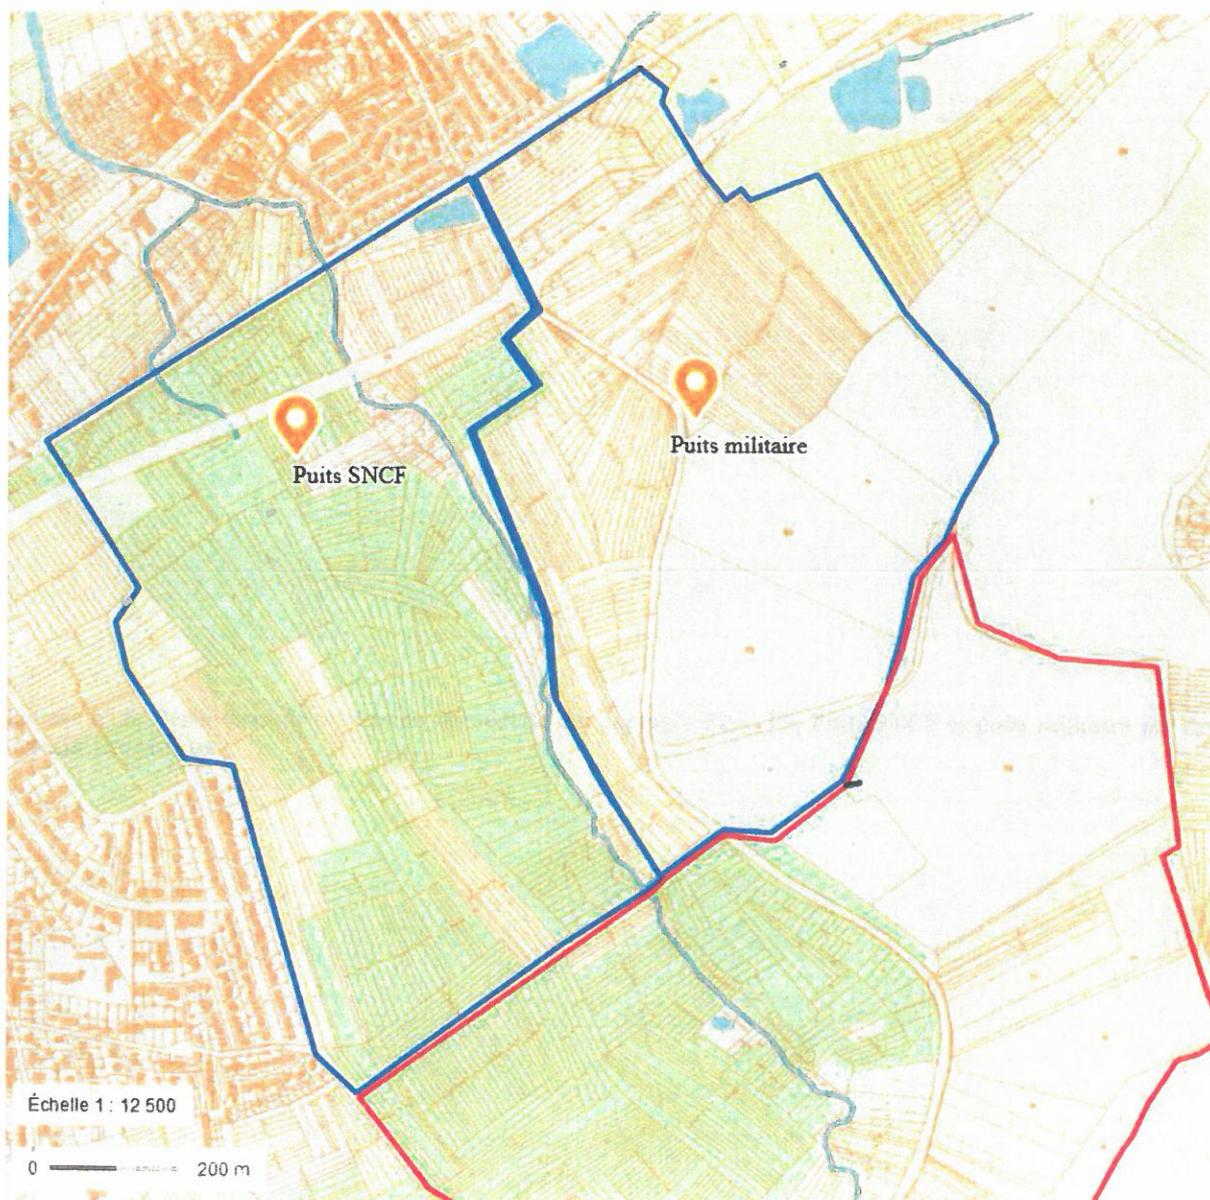

annexe n° 3: Périmètres de protection rapprochée des puits P2a , P9 sur un extrait parcellaire de géoportail

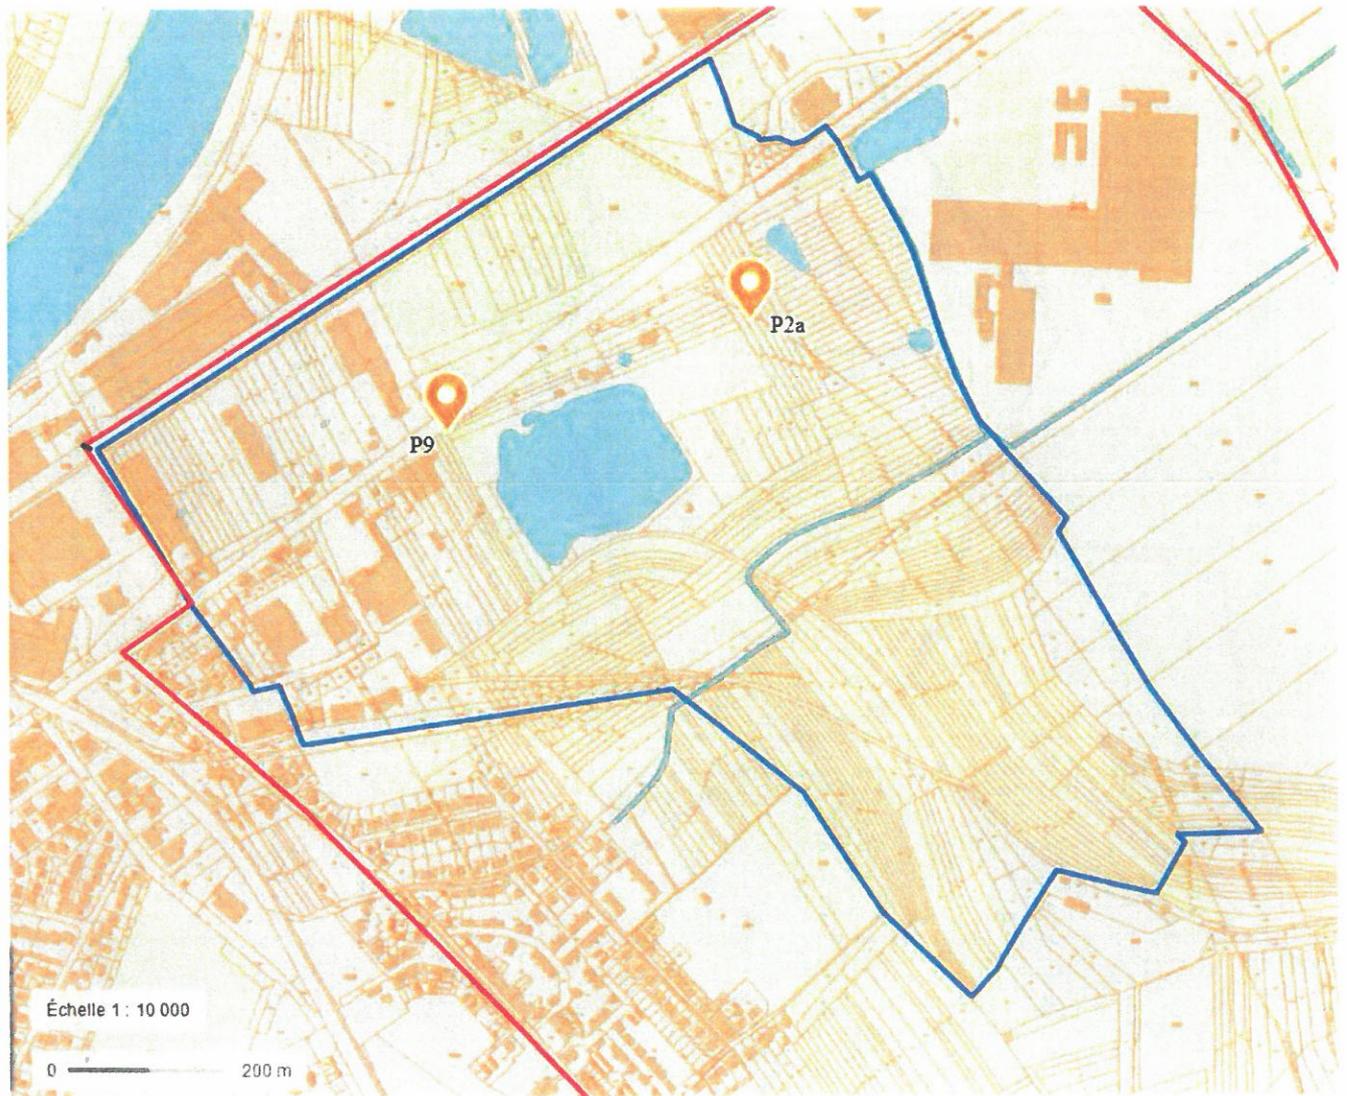

annexe n° 2: Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages P2a, P9, Puits SNCF et puits militaire sur un extrait de photo-aérienne de géoportail

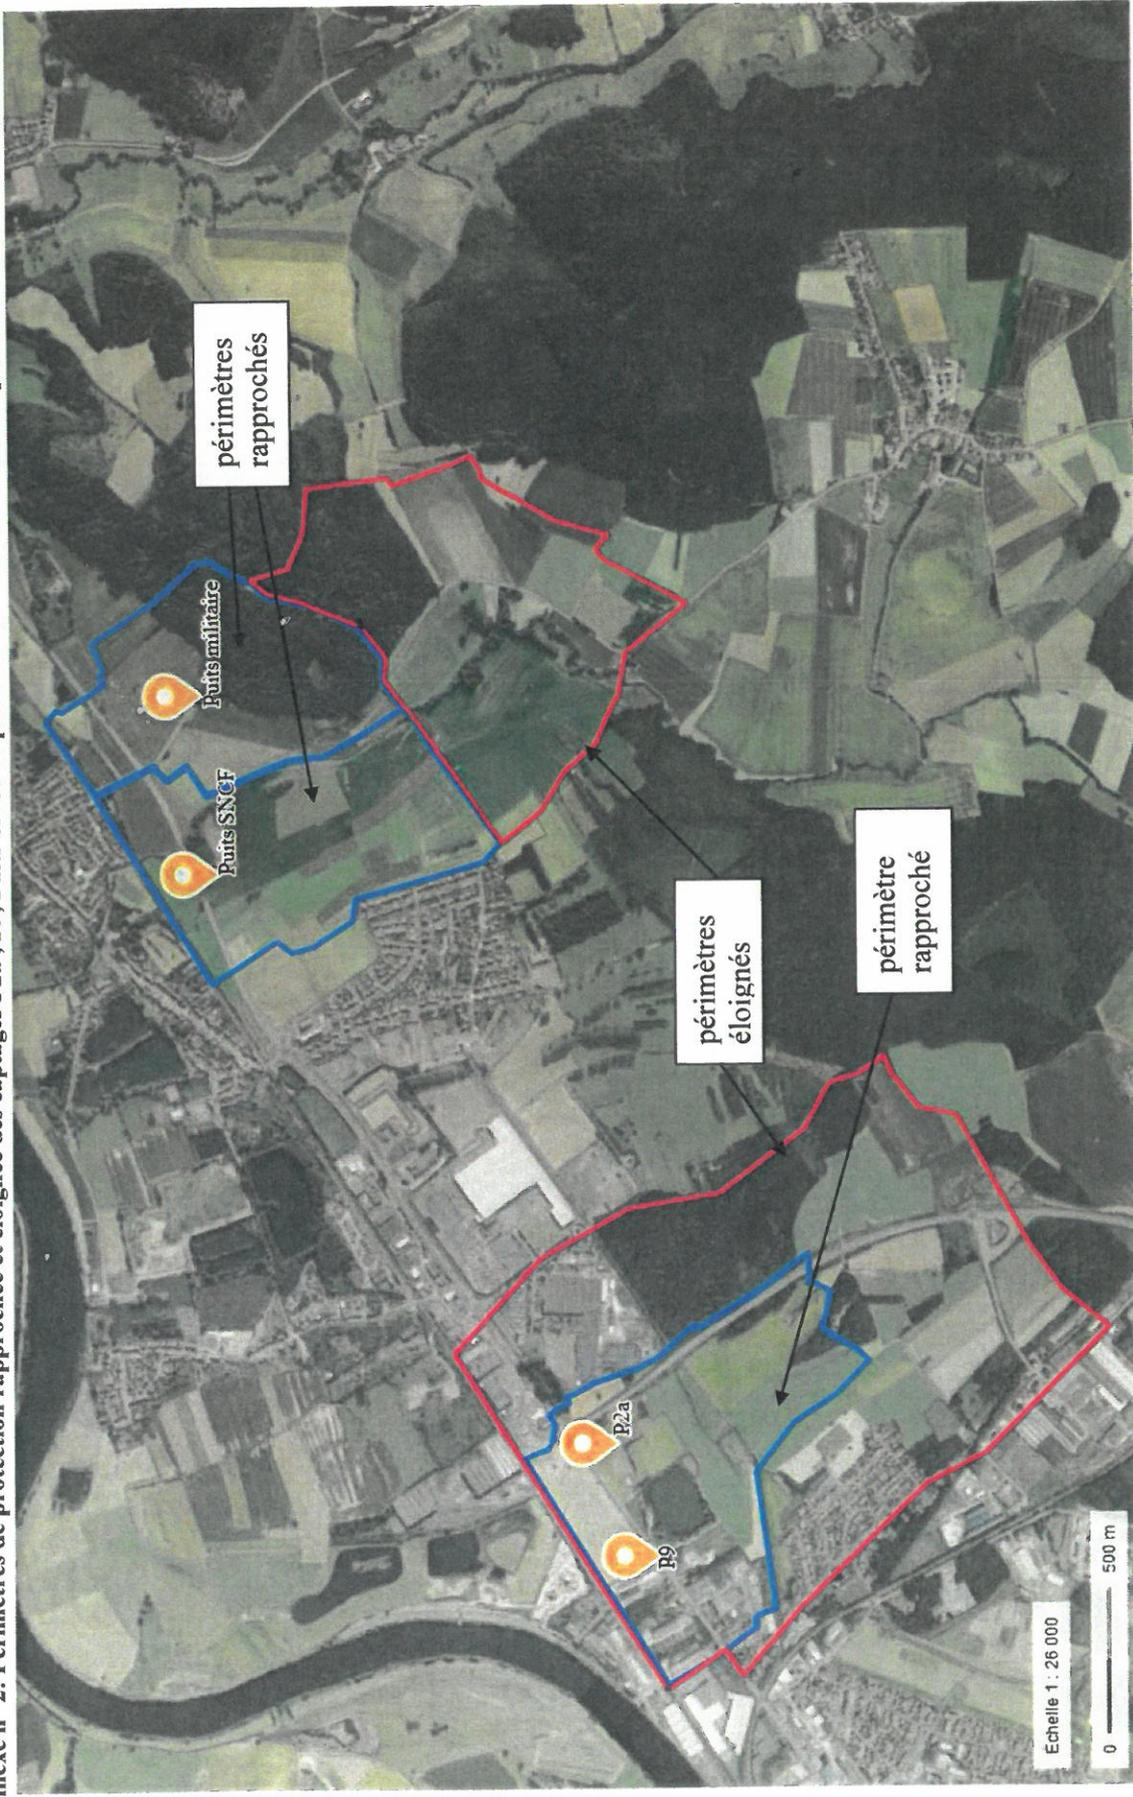

annexe n° 1: Périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages P2a , P9, Puits SNCF et puits militaire sur un extrait IGN de géoportail



Périmètres de protection des captages
Avis de l'hydrogéologue agréé